


1 Jahr PVA auf dem Pfarreizentrum St. Agatha Buchrain





Umweltbeitrag

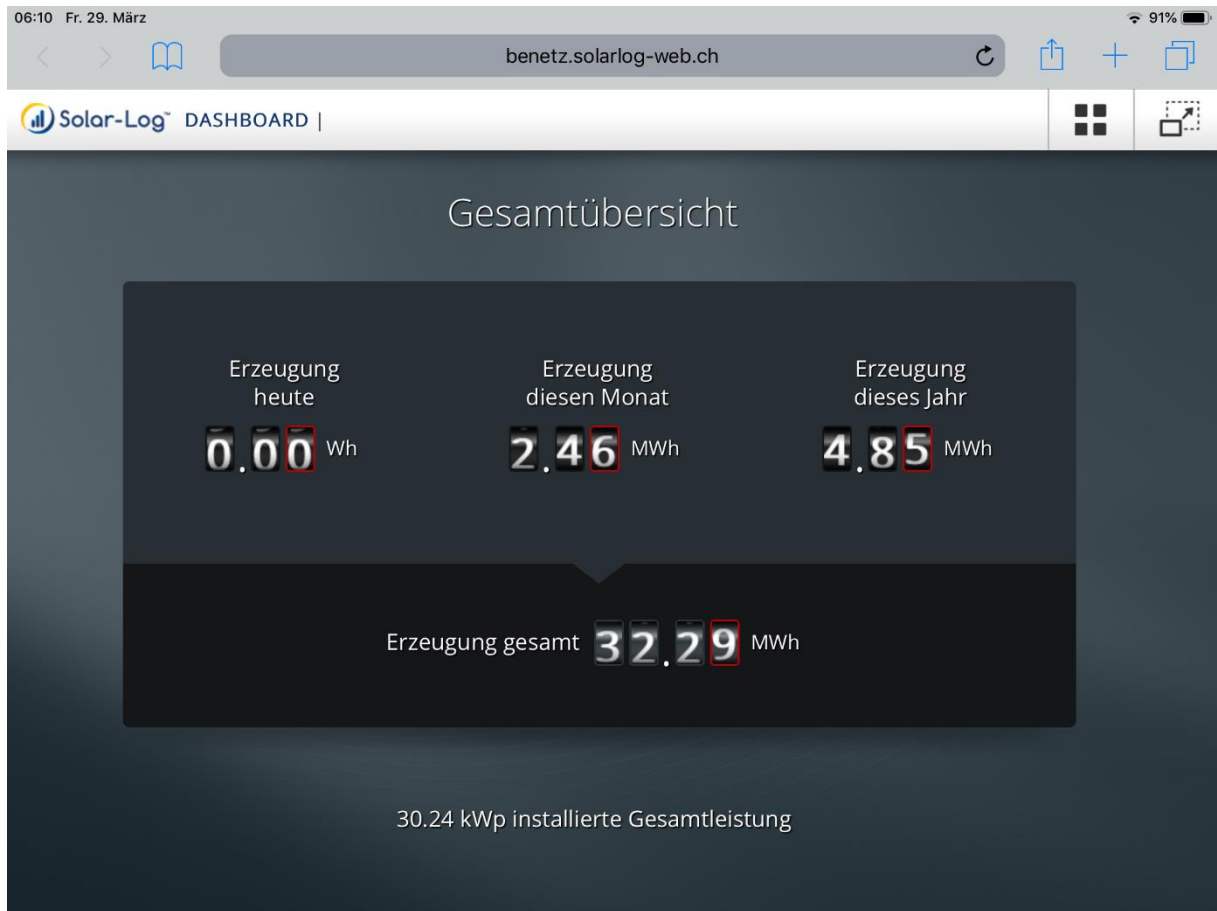

19.49 Barrel
Öl gespart



3.59 Haushalte
Energiebedarf für 4 Personen



3.11 Bäume
gerettet

Tag

Monat

Jahr

Gesamt



Umweltbeitrag

CO₂

22.61 t CO₂
vermieden

Tag

Monat

Jahr

Gesamt

Stromverbrauch Pfarreizentrum Buchrain

	Hochtarif	Niedertarif	Rückspeisung	Franken
15.3.18 - 31.12.18	8211	5866	20173	1450.40
1.1.18 - 14.3.18	4325	1500		1145.25
Total 2018	12536	7366	20173	2595.65
1.1.17 - 30.6.17	9612	3638		3199.90
1.7.17 - 31.12.17	10577	3851		3263.60
Total 2017	20189	7489	0	6463.50
1.1.16 - 30.6.16	10648	3994		3388.35
1.7.16 - 31.12.16	10784	4272		3352.20
Total 2016	21432	8266	0	6740.55
1.1.15 - 30.6.15	11243	4287		3566.90
1.7.15 - 31.12.15	11003	4266		3468.95
Total 2015	22246	8553	0	7035.85
1.1.14 - 31.3.14	6960	2061		2100.00
1.4.14 - 30.9.14	9994	3133		3002.45
1.10.14 - 31.12.14	7763	3051		2198.60
Total 2014	24717	8245	0	7301.05
1.1.13 - 31.3.13	7280	2600		2250.00
1.4.13 - 30.9.13	7715	3311		2654.00
1.10.13 - 31.12.13	7114	2106		2000.00
Total 2013	22109	8017	0	6904.00
Durchschnitt bis 2017	22138.6	8114	0	6888.99
Total 2018	12536	7366	20173	2595.65
Minderverbrauch	9602.6	748	-20173	4293.34
Investitionskosten, netto				69500.00
Amortisiert in Jahren:				16.19